

Protokol o zkoušce č. 20251278

Předmět zkoušky:	Pitná voda	Objednavatel:
Místo odběru:	Kařez, OÚ Kařez, č.p. 28	obec Kařez
Upřesnění:	kohut směsné baterie - toaleta	p. Krofta:
Odebral:	Hana Legnerová	Kařez 28
Odebráno:	04.06.2025 10:30	33807 Kařez
Přijato:	04.06.2025 14:45	IČO: 00258806
Datum zahájení zkoušky:	05.06.2025	DIČ: CZ00258806
Ukončeno:	17.06.2025	
Typ vzorku:		
Akreditovaný odběr dle:	SOP č. V1	

Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Limit 1)	Nejistota 2)	Použitá metoda
draslík	mg/l	2,970	1-10 (DH)	10 %	sub 3
bisfenol A	µg/l	< 0,050	2,5 (NMH)		sub 3
dibromoctová kyselina	µg/l	0,97		30 %	sub 3
dichloroctová kyselina	µg/l	0,83			sub 3
monobromoctová kyselina	µg/l	< 1,0			sub 3
monochloroctová kyselina	µg/l	< 1,0			sub 3
PFAS suma	µg/l	0,0000	0,1 (NMH)	40 %	sub 3
suma halogenoctové kyseliny	µg/l	1,80	60 (NMH)		sub 3
trichloroctová kyselina	µg/l	< 0,50			sub 3

Legenda:

DH-Doporučená hodnota, NMH-Nejvyšší mezní hodnota

Ukazatele byly provedeny v Laboratoři Kanalizační a vodovodů Starý Plzenec, Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec.

Ukazatele označené + nejsou předmětem akreditace.

Ukazatele označené * byly provedeny v terénu.


Symbol '<' vyjadřuje výsledek menší než mez stanovitelnosti.

Symbol '>' vyjadřuje výsledek větší než mez stanovitelnosti.

- 1) Limitní hodnoty byly převzaty z Vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
- 2) Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou měření vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2 pro hladinu významnosti 95 %. Uváděná nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovacího procesu.

Starý Plzenec, 17.06.2025

Schválil: Lenka Vajskébřová

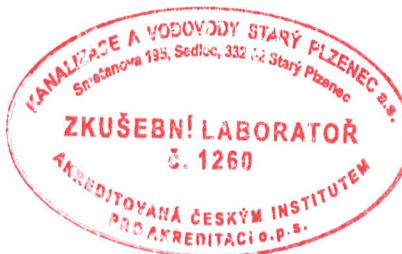

KANALIZACE A VODOVODY

Starý Plzenec, a.s.
Smetanova 195, Sedlec
332 02 Starý Plzenec

IČ: 61778079
DIČ: CZ61778079
KB a.s. pobočka Plzeň
č.ú. 6200361/0100

Mobil: 702 147 655

Laboratoř Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec
E-mail: laborator@kav-plzenec.cz

Hodnocení shody se specifikací u vzorku č. 20251278

Ve vzorku pitné vody nebyly ve stanovených ukazatelích překročeny limitní hodnoty dle vyhl. č. 252/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictví, vyhl.č. 70/2018 Sb. a vyhl.č. 187/2005 Sb., vyhl.č. 293/2006 Sb., vyhl.č. 83/2014 Sb. a vyhl. č. 371/2023 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Ve Starém Plzenci
dne 17.6.2025

KANALIZACE A VODOVODY
Starý Plzenec, a.s.
Smetanova 195, Sedlec
332 02 Starý Plzenec
LABORATOŘ

Vajskébrová

